


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC, DN(ID) 200

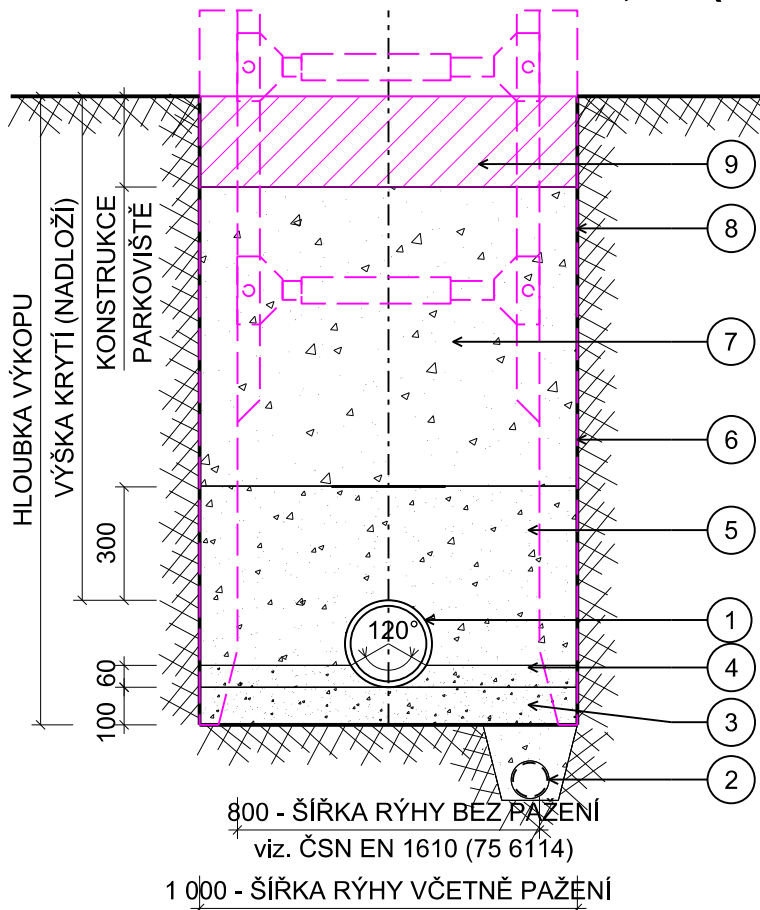

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC, DN(ID) 200, SN 10

- 1 Potrubí PVC KG, DN(ID) 200, SN8
- 2 Drenážní trubka DN 100, štěrk (max. zrno 63 mm)
- 3 Dolní pískové lože tl. 100 mm
- 4 Horní pískové lože tl. 60 mm
- 5 Zhutněný obsyp pískem
- 6 Výstražná folie, úroveň strojního hutnění (min. 300 mm nad vrcholem potrubí) dešť. kanalizace
- 7 Hlavní zásyp
- 8 Svislá stěna výkopu s pažením
- 9 Konstrukce parkoviště

AZ CONSULT, spol. s r.o.

19/314

Číslo zakázky.....
Výrobek uvolněn k použití

V/2020

Datum.....(3)

OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM (554804)
MĚSTSKÁ ČÁST: ÚSTÍ NAD LABEM - SEVERNÍ TERASA (501298)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBĚTICE (757772)
OKRES: ÚSTÍ NAD LABEM

Odpor. proj.:	Ing. Martin Komín <i>Komín</i>
Vypracoval:	Jindřich Charvát <i>Charvát</i>
Kontroloval:	Ing. Martin David <i>David</i>
Kraj:	Ústecký
Místo:	Ústí nad Labem - Dobětice
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem - Úřad MO - Severní Terasa

AZ CONSULT®

spol. s r. o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 669 211, 475 669 223
Tel/fax.: 475 669 214
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Akce:	Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice
Objekt:	SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí
Výkres:	Vzorové uložení potrubí

Zn. souboru:	...
Stupeň:	BOURÁNÍ
Formát:	1 x A4
Č. zak.:	19/314
Č. paré:	
Datum:	V/2020
Měřítko:	1 : 20
Č. přílohy:	D.3.5