
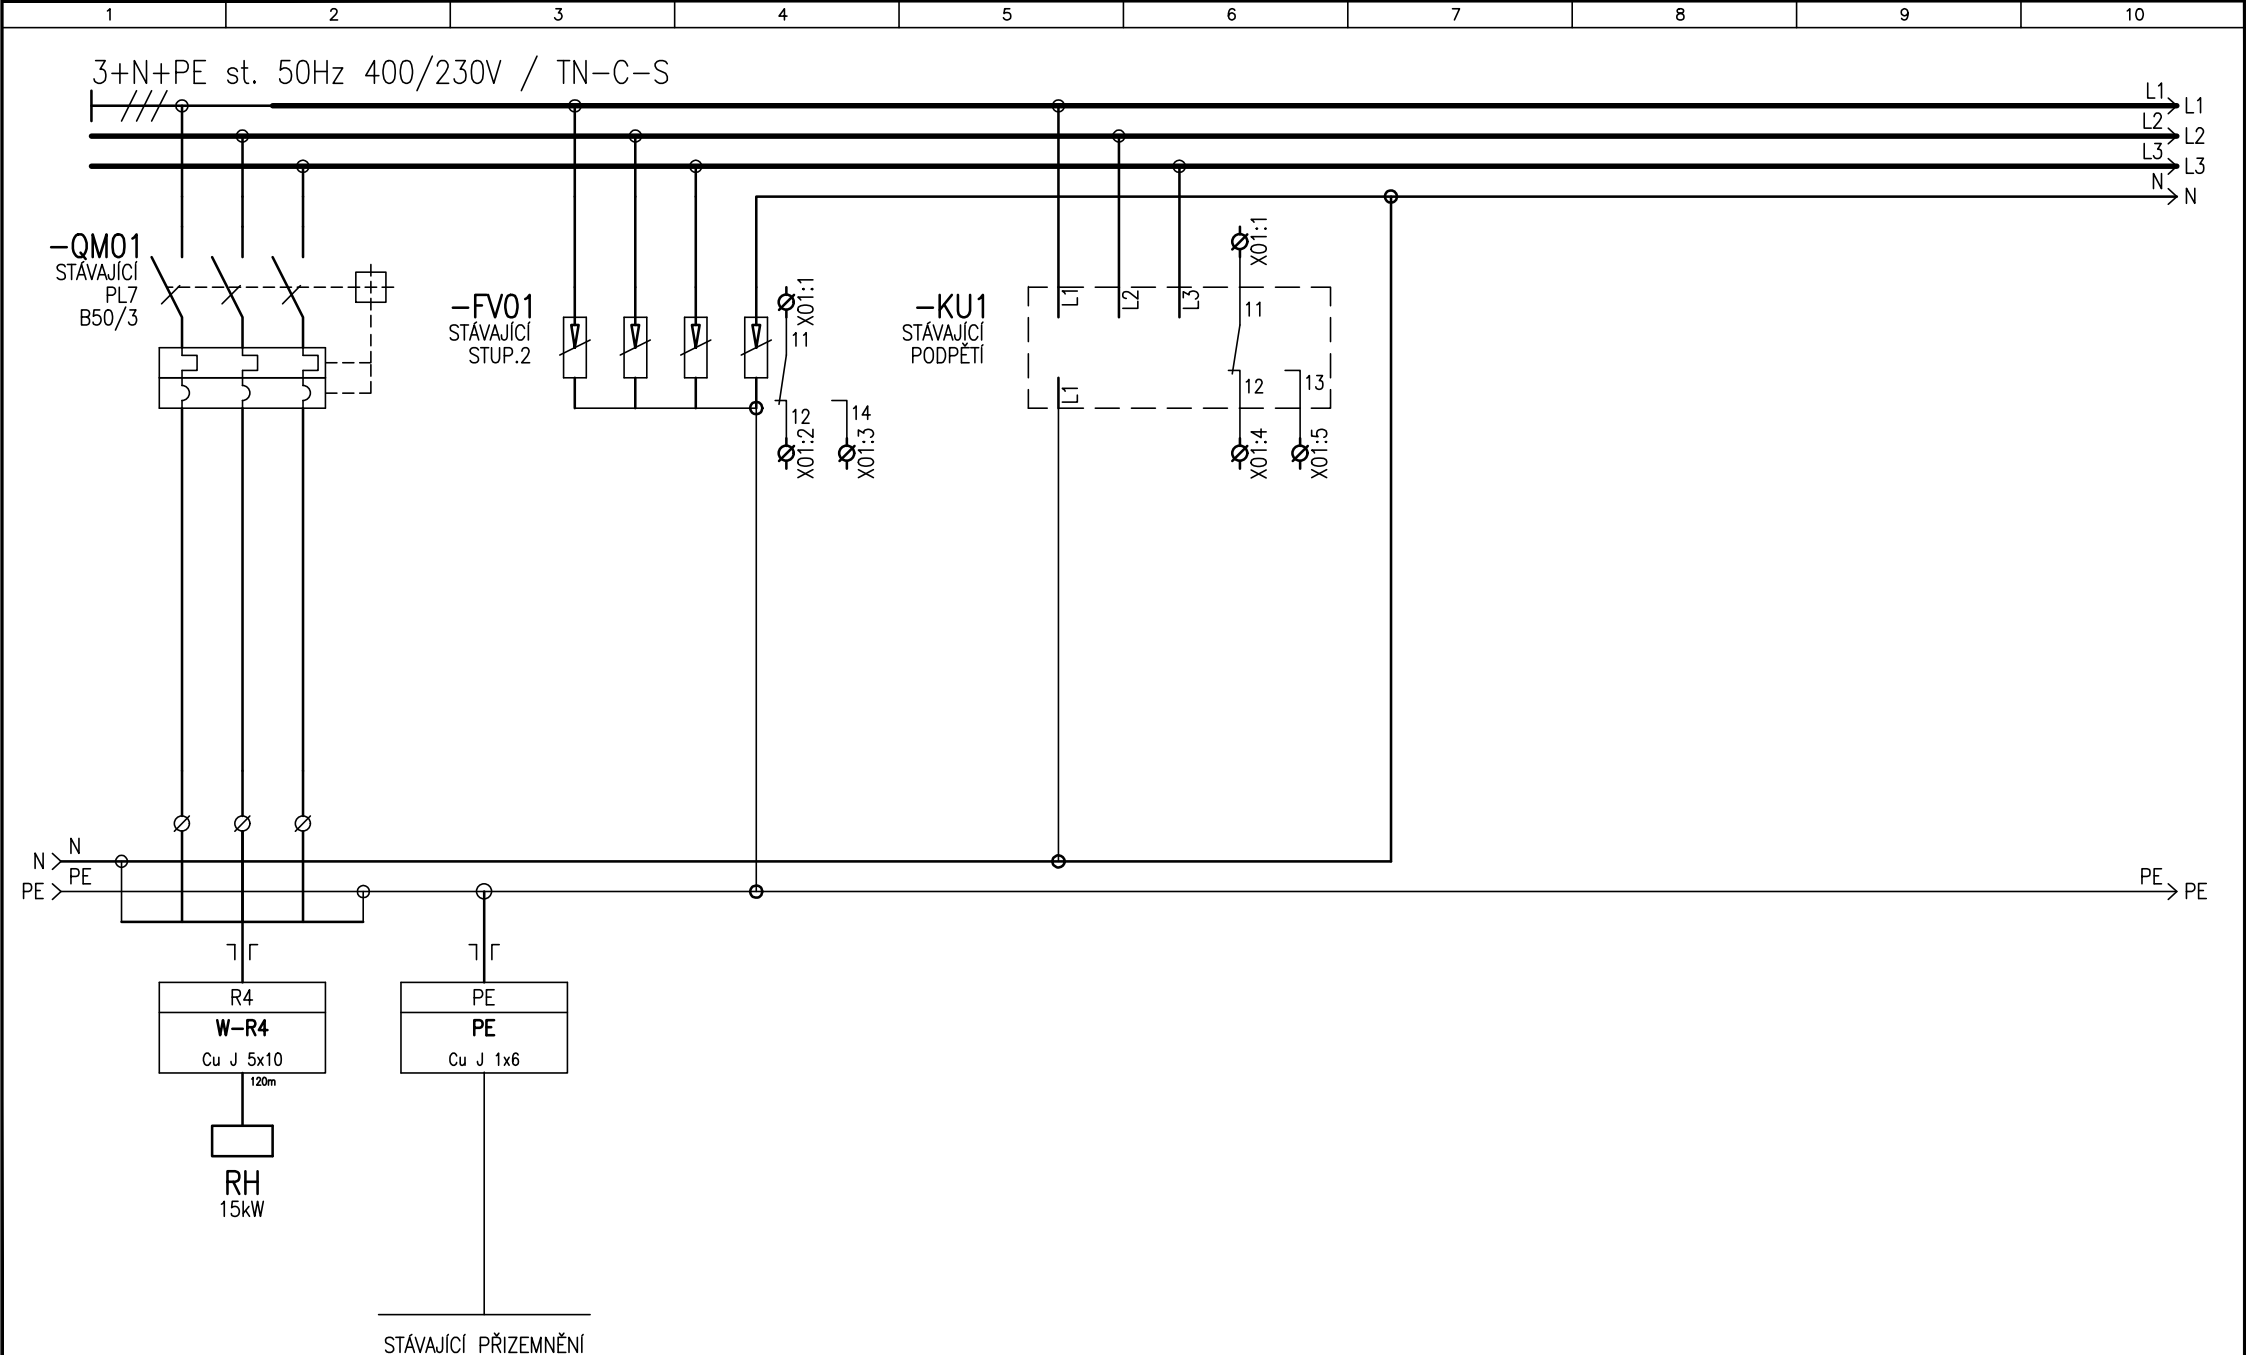
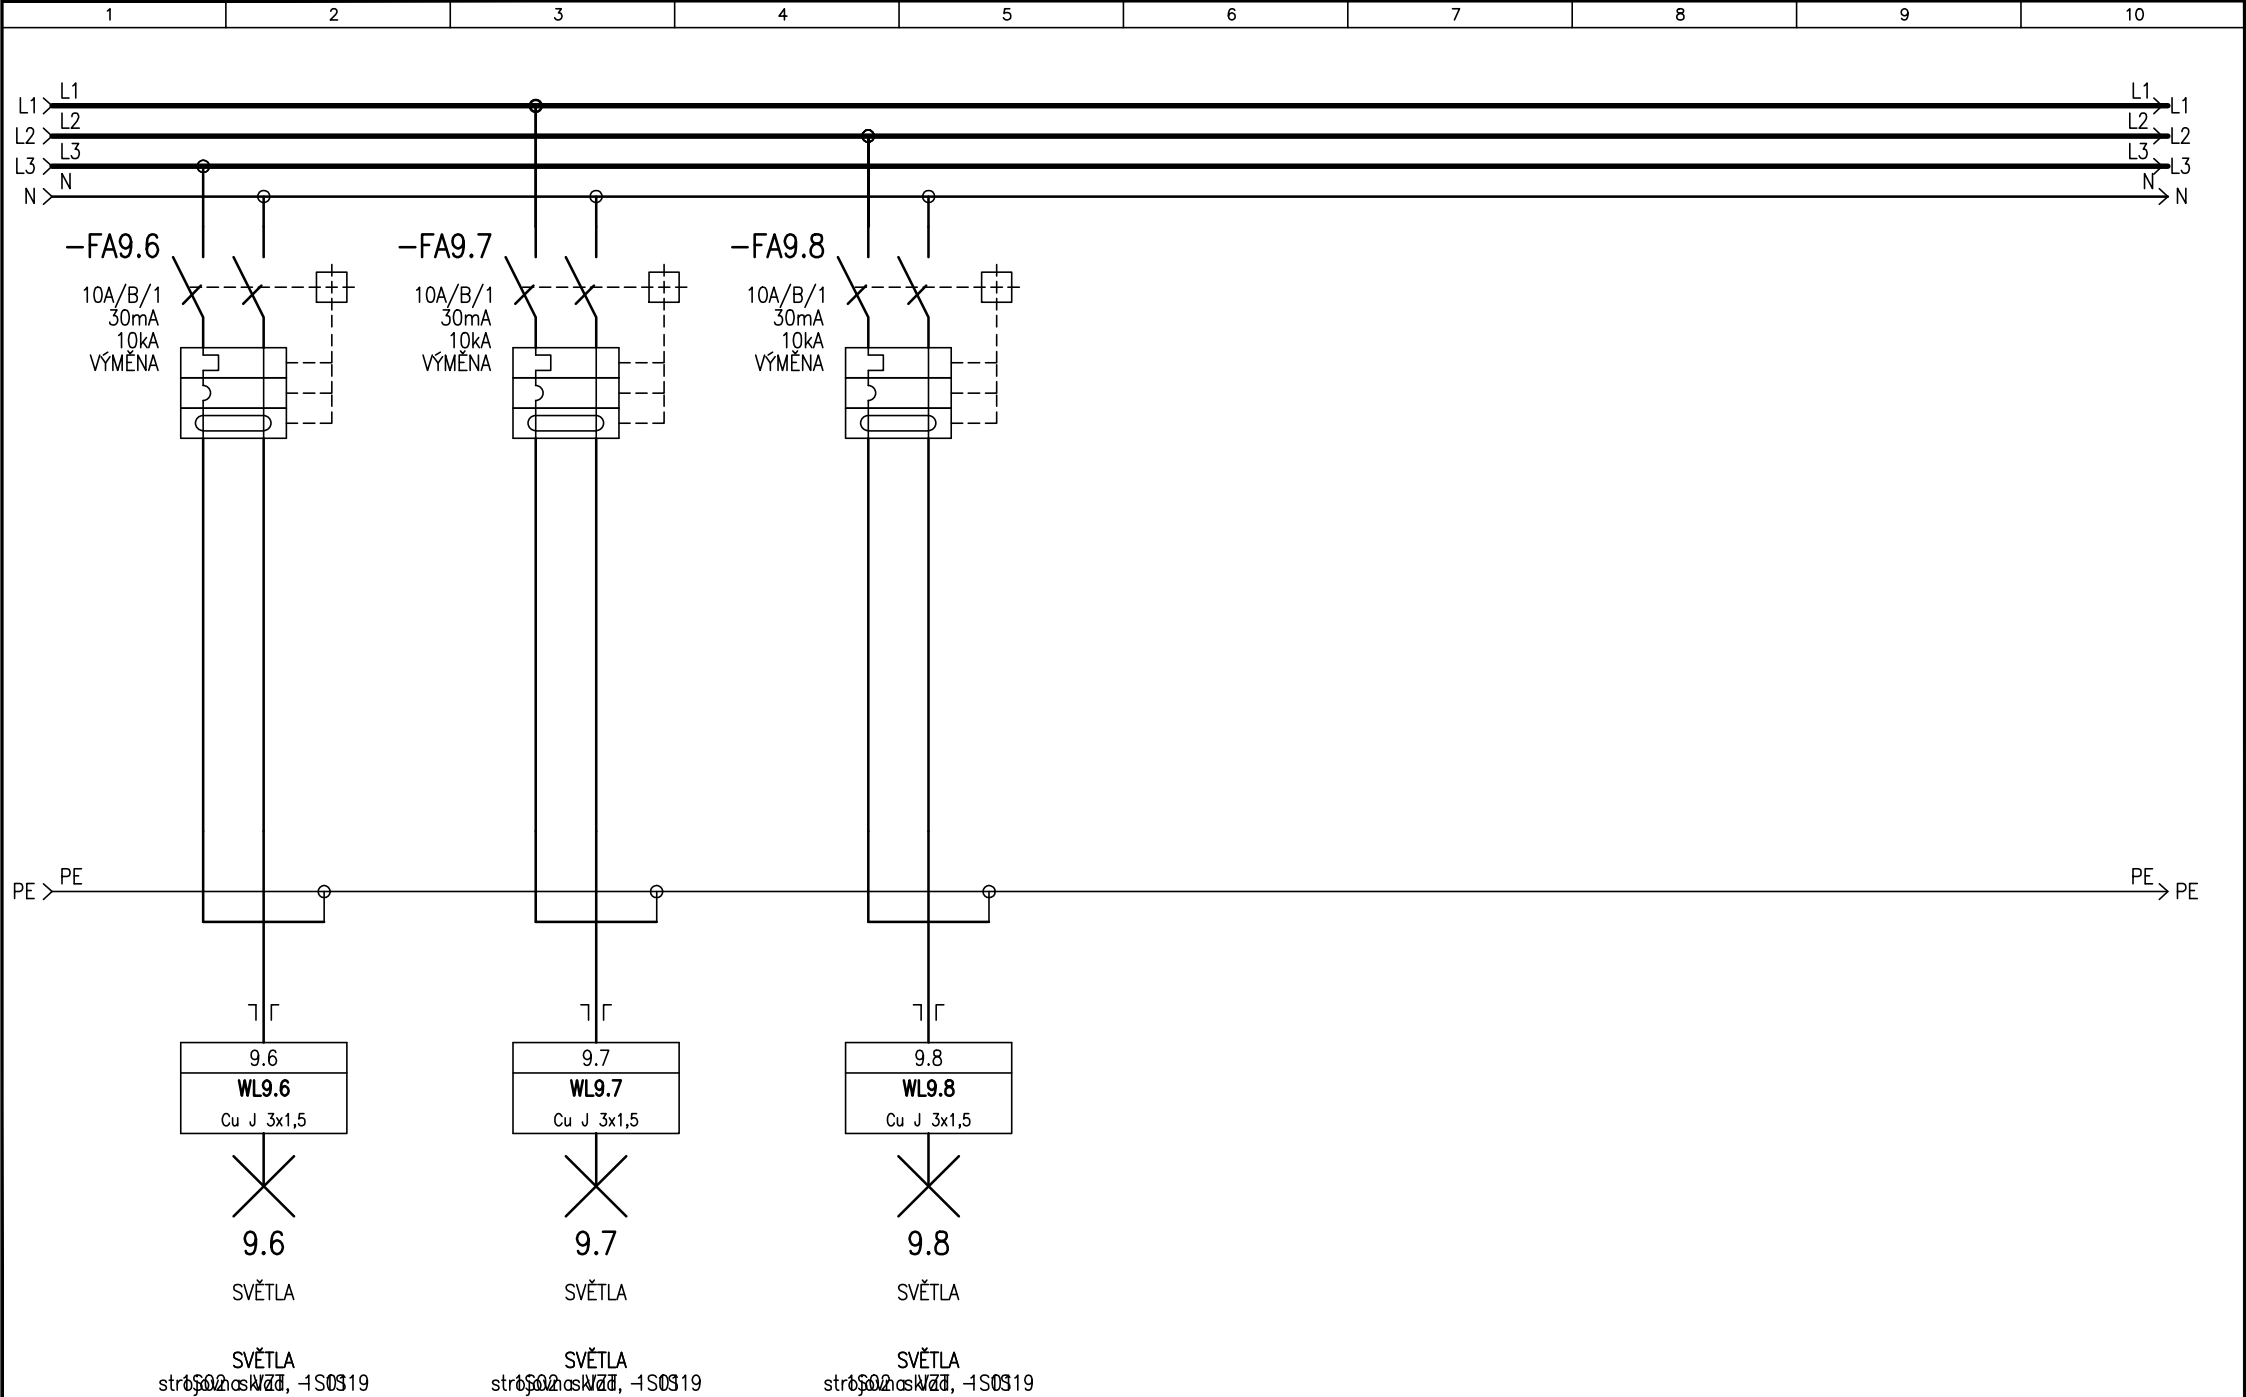
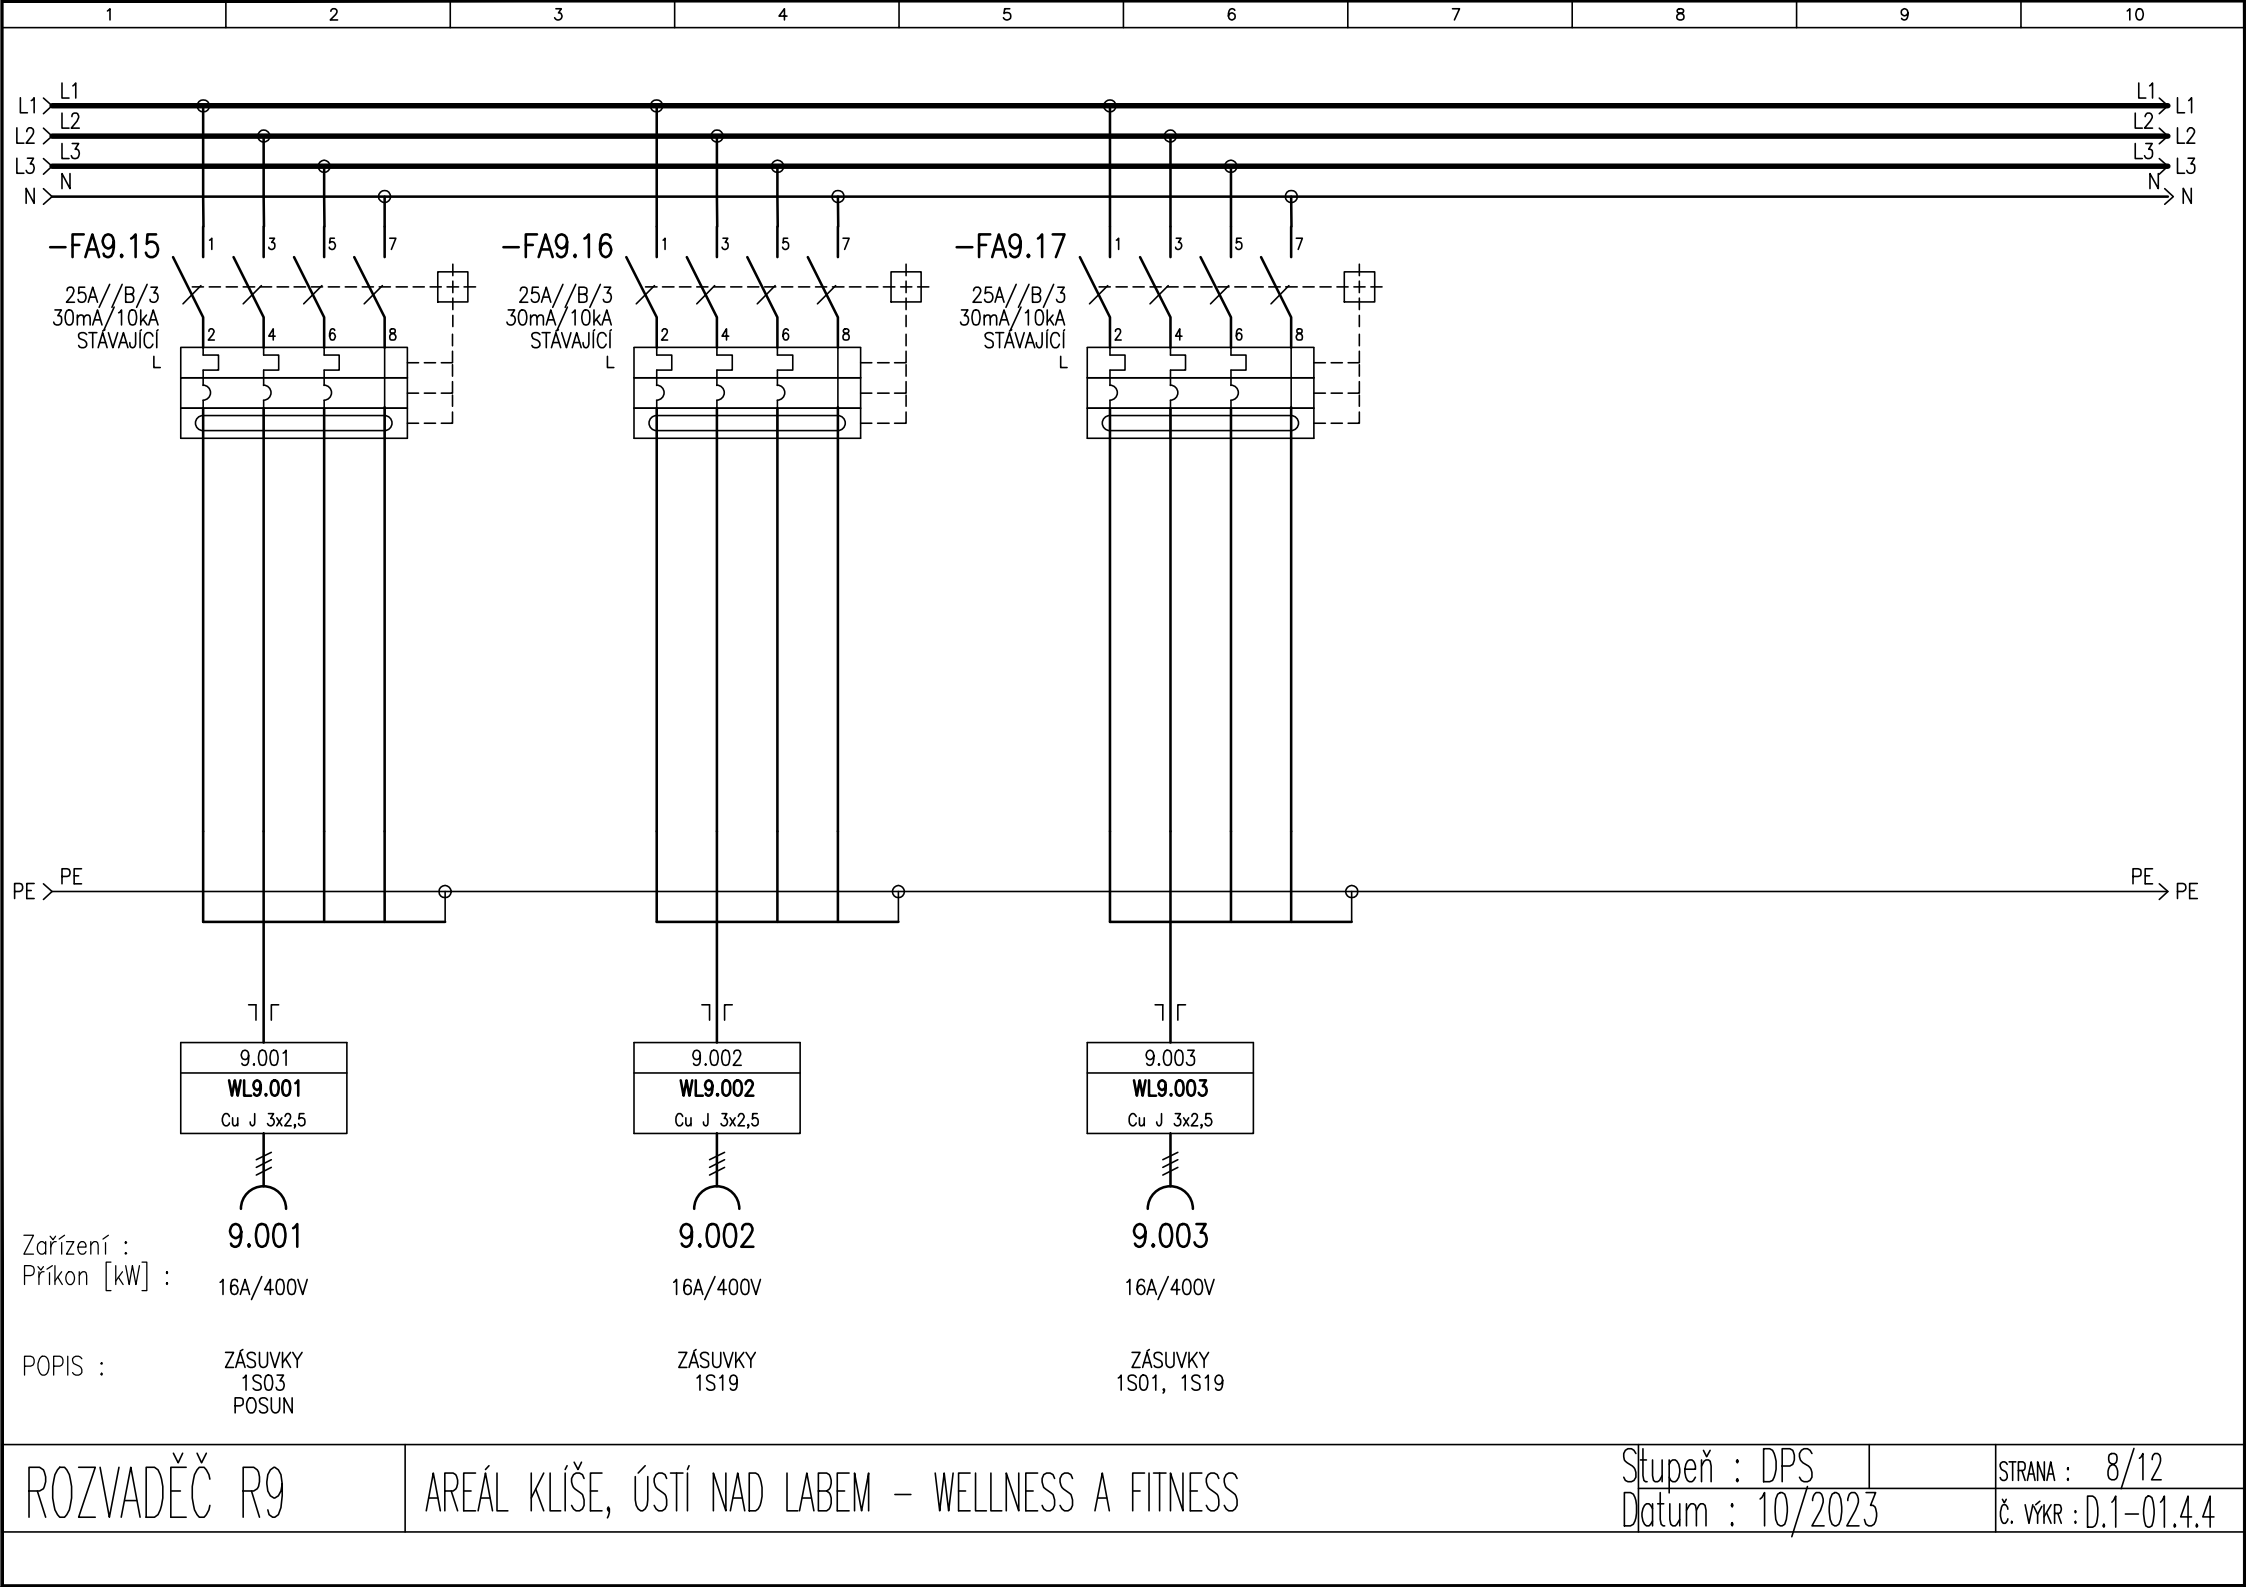



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, ~50Hz, 400/230V/TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
V SOUSTAVĚ TN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2


| | | | |
|----------------|---|---|-------------|
| NAVRHOVAL | Ing. Vlastimil Laube |  projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz | |
| SCHVÁLIL | Ing. Martin Gazda | | |
| INVESTOR: | Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem | | |
| AKCE: | AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše | | |
| SOUBOR: | D.1-01 S001Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů | DATUM | 10/2023 |
| NÁZEV VÝKRESU: | ROZVADĚČ R9 | Č. ZAKÁZKY | |
| | | STUPEŇ PD | DPS |
| | | FORMÁT VÝKR. | |
| | | MĚŘITKO: | Č. PŘÍLOHY: |
| | | — | D.1-01.4.4 |








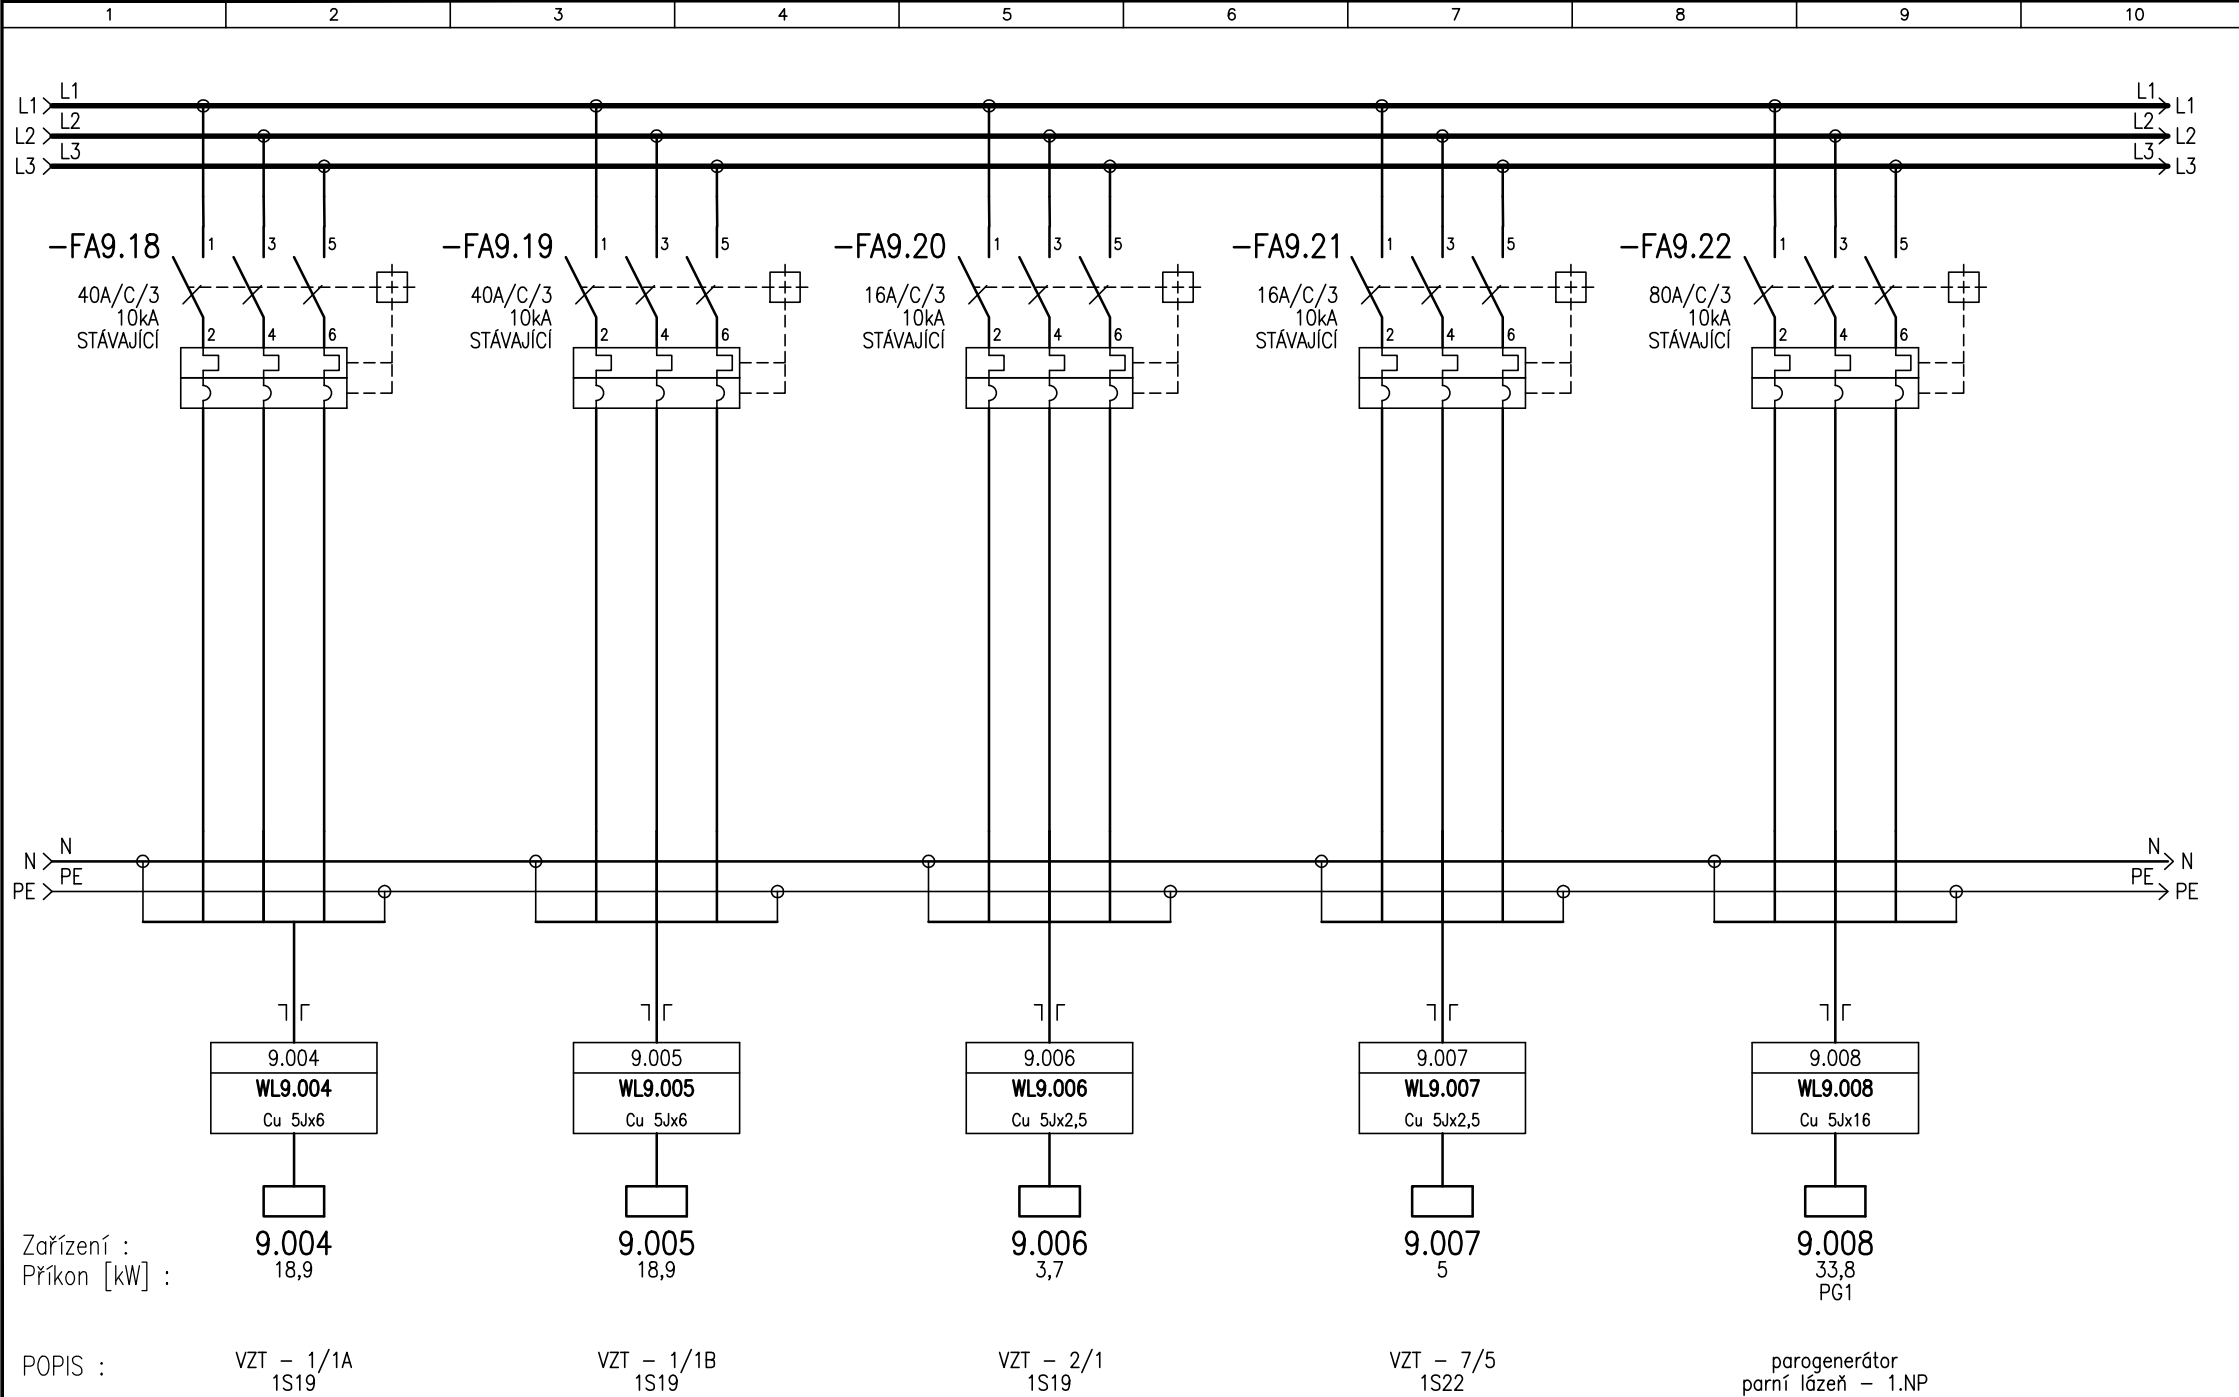

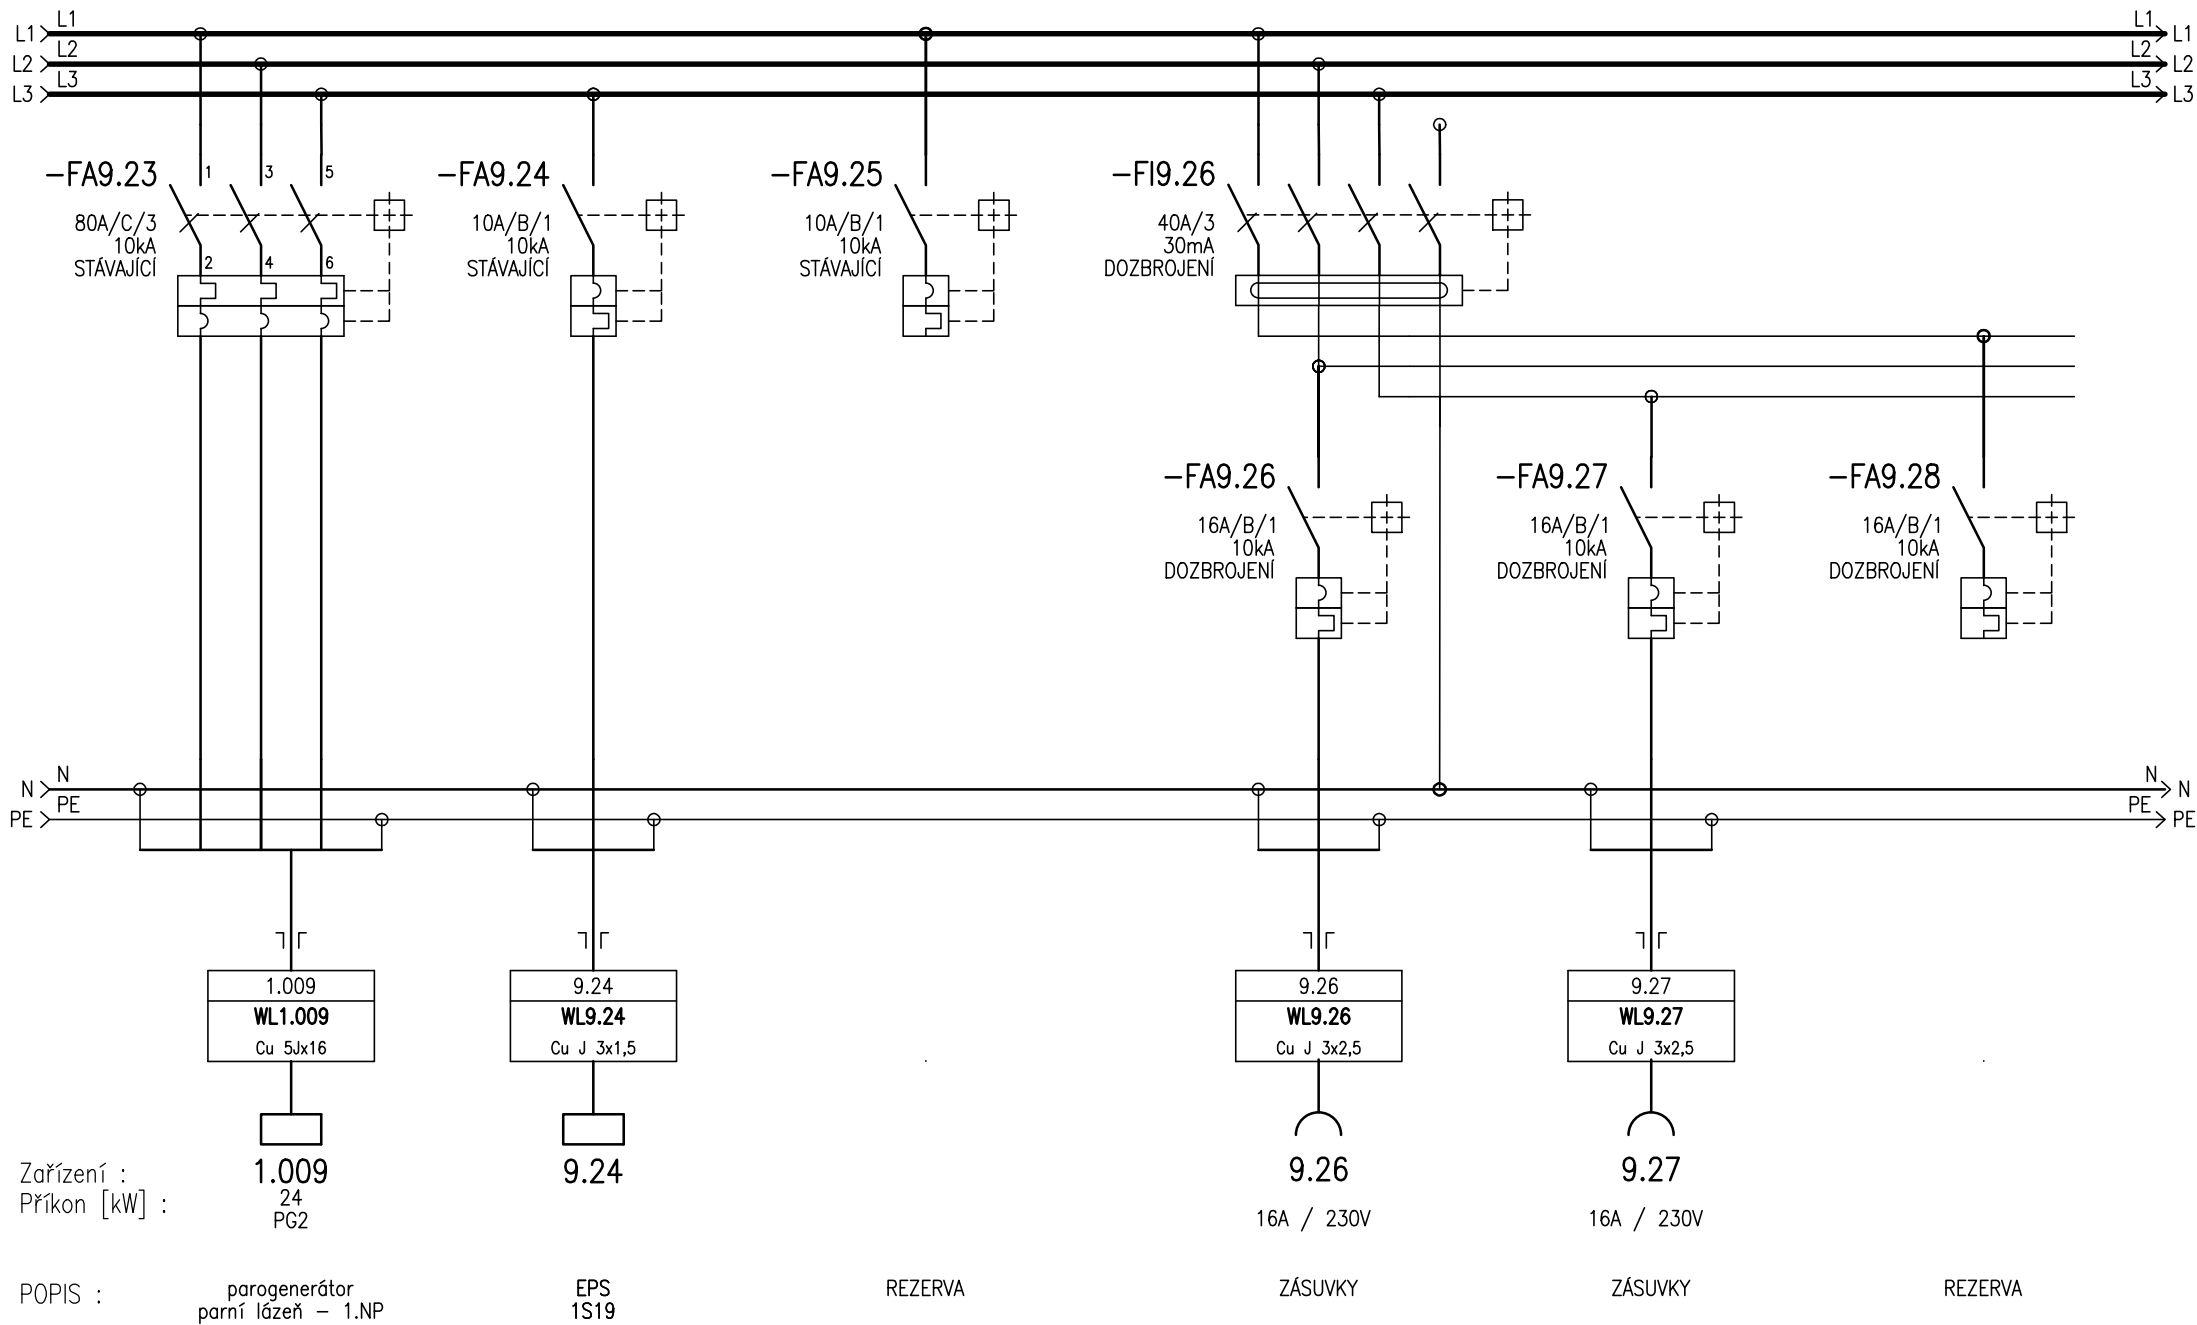

| |
|-----------------|
| WS9.1 |
| MR 1 |
| .-.(..) 4x2x0,8 |

celoplast 2 izol
Cu 4x2x0,8

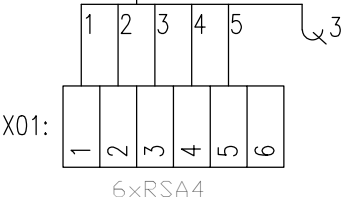

část 5

ČÁST ROZVADĚČE R9 DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE

BPO 4-82741-14/6

| | | | |
|-------------|--|---------------|----------------------|
| ROZVADĚČ R9 | AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ N. L. – WELLNESS A FITNESS | Stupeň : DPS | STRANA : 12/12 |
| | | Datum : 10/23 | č. VÝKR : D.1-01.4.4 |