


Rozvaděč HR, pole č.5 - přehledové schéma dozbrojení

Akce: DS Ústí nad Labem-PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Severní Terasa
Investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem

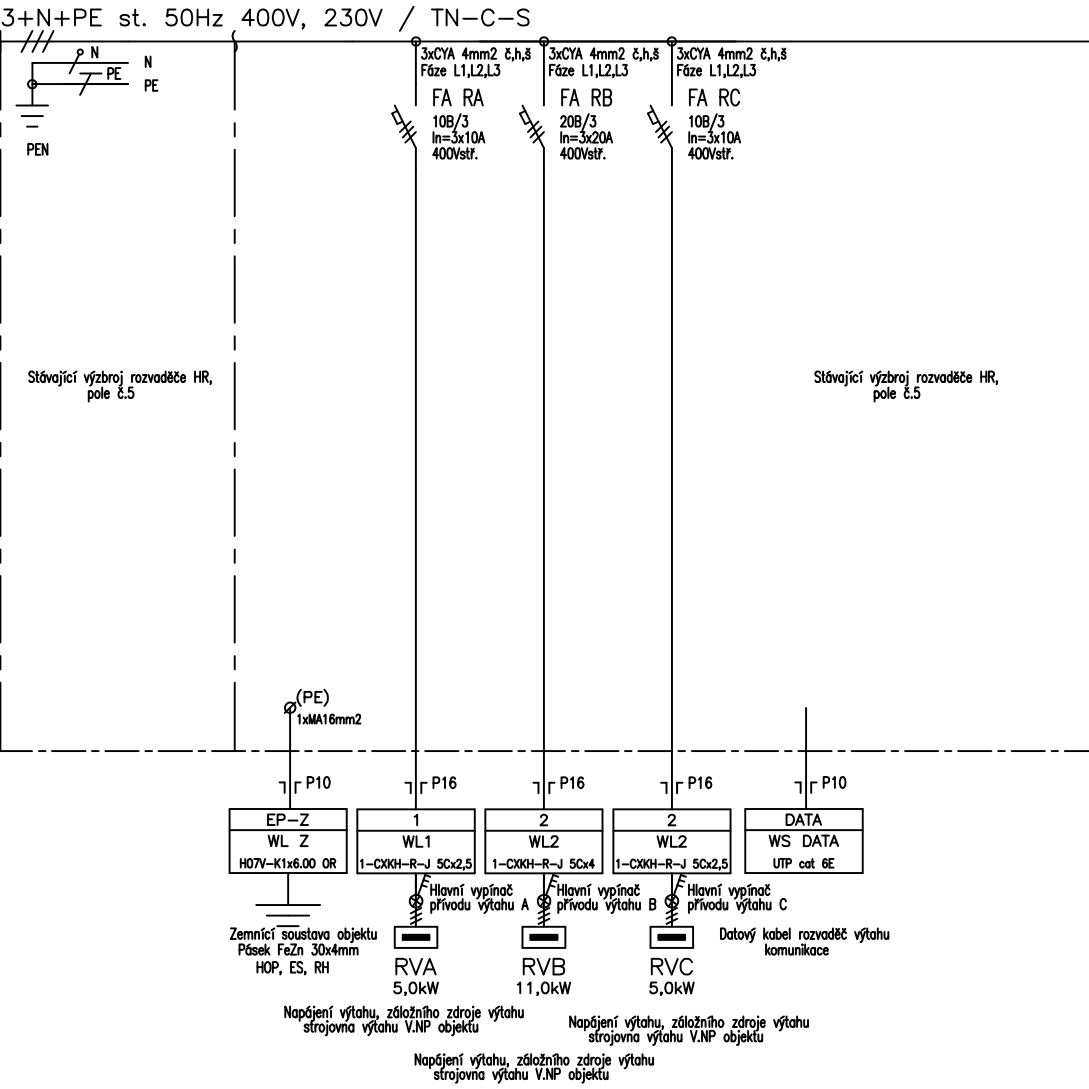

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. A S VYHLÁŠKOU 503/2006 Sb. PRO ÚČELY STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ. TENTO STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DOKUMENTACI PROVADEČI.

Nově instalované vodivé hmoty uzemnit vodičem CY 6-10mm2 do ekvipotenciální svorkovnice. Ekvipotenciální svorkovnici uzemnit na zemnicí soustavu objektu vodičem CY 16mm2 zelenožlutý. Prostory stavebními hmotami mezi jednotlivými prostory nutno koordinovat s profesí stavební, popř. je provést šetrné vtírání, vybouráním. Poznámka - prostory datové kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky ošetřit protipožární cerifikovanou hmotou s definovanou požární odolností. Důsledně prostorově, popř. stínícími přepážkami oddělit silnoproudou a slaboproudou kabeláž od sebe!

POZNÁMKA:
Při ústředním přívodu dodržet ochranné vzdálenosti dle normy ČSN 73080.
Před začátkem stavebních prací nutno vytyčit podzemní vedení dle výše uvedených údajů.
Po vytyčení upřesnit polohu stávajícího podzemního vedení vady a plyny.
Při provedení přívodu postupovat dle podmínek vytyčení správců sítě.

PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ. Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správci sítí, investorem a projektantem část stavební. Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro. Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

TYP PROVEDENÍ: Stávající oceloplechový rozvaděč části objektu
KRYTÍ: IP30 / IP20, třída ochrany I.
ROZMĚRY: 2150mm x 600mm x 400 mm
DĚLENÍ: Bez dělení, jednodveřový
NÁTER: oceloplechový RAL (9016)
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

LIST C.: 1. LISTU: 1x A4	Rozvaděč HR, pole č.5 - přehledové schéma dozbrojení			ARCHIVNÍ CISLO:
Měřítka ----- Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	OBJ.C.,PJ: DPS Severní Terasa	ZAK.CISLO: 71/2024	AKCE: DS Ústí n. L.-PD evak. výtahy, domov pro seniory Severní Terasa	VYKRES CISLO:
	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 11/2024	INVESTOR: Město Ústí n. Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí n. L.	E-02