



Nový stav - Dveře D02

1. PP

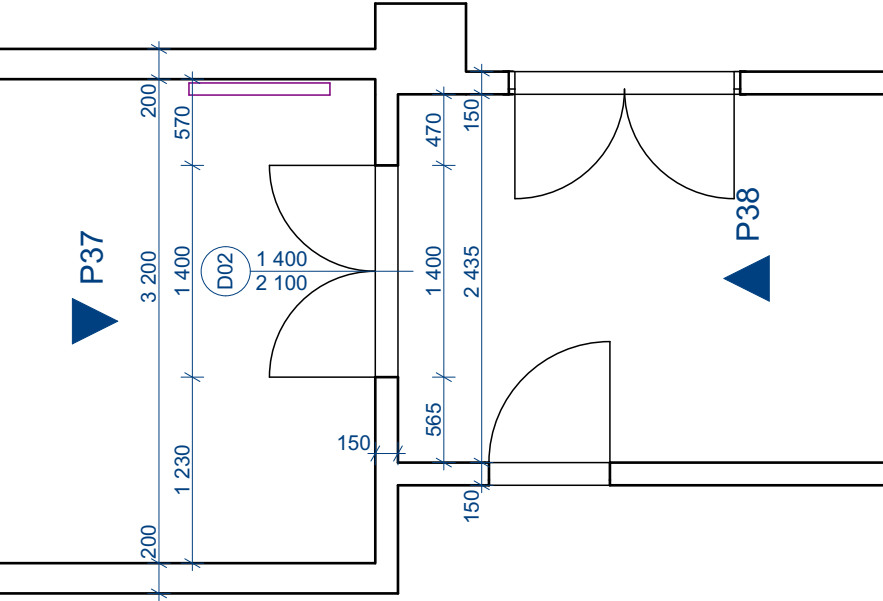


D02 1.PP 1:50

- Legenda:
- el. vedení
 - TZB vedení
 - topení

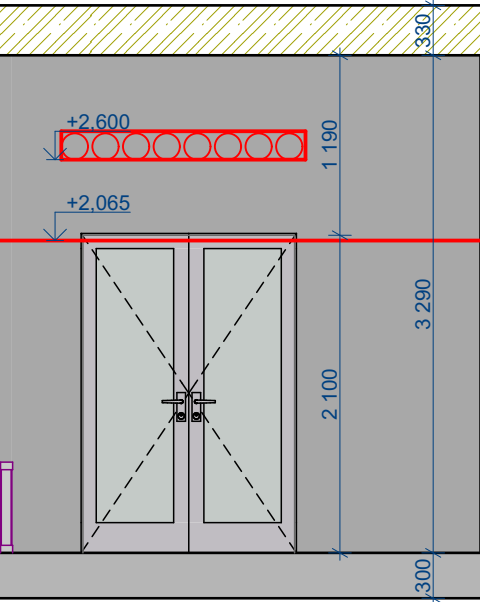

P37 Pohled Dveře D02 1:50

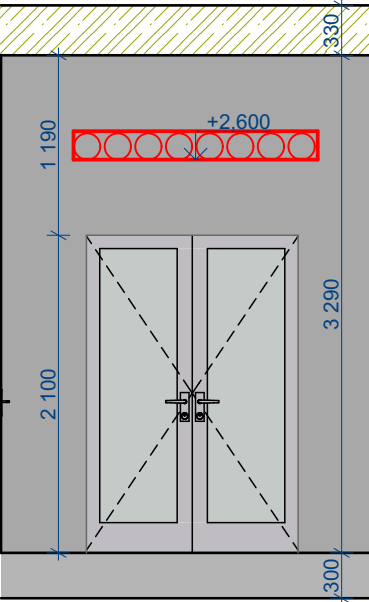




P38 Pohled Dveře D02 1:50

D02

- dveře dvoukřídle o celkových rozměrech 1400/2100 mm opatřeny samozavíračem, kouřotěsné, napojené na EPS požární odolnost min. 60 minut, koordinace zavírání křídel, prosklené.
- u dveří napojených na EPS - koordinační lišta bude vybavena přídržnými magnety křídel v poloze otevřeno, které uvolní přerušení napájení z EPS pouze v případě požárního poplachu.



ved. ateliéru	Petr Andrejkovič			<div>PRO-DESIGN 2013</div> <div>Petr Andrejkovič projektová a inženýrská činnost Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem info@pd13.cz, tel. +420 731 459 016</div>	
zodp. projektant	Petr Andrejkovič				
vypracoval	Petr Andrejkovič				
investor	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 400 01 Ústí nad Labem				
místo	k.ú. Ústí nad Labem				
kraj	Ústecký				
stupeň	DSP	<div>Výměna chodbových dveří, DS Severní Terasa V Klidu 3133/12</div>		<div>čkait</div>	
datum	04/25				
č. zakázky	2503				
		<div>Vzorový výkres - nový stav</div>		měřítko	č. výkresu
				1:50	D.1.2.3