

vaše značka: žádost ze dne 9.9.2024  
naše značka: SVO-09-24-431  
Č. j.: 40210/24/ptn/21/les  
vyřizuje: Miroslava Kostrounová  
telefon: 475668028

**3+1 architekti s.r.o.**  
Slavičkova 1, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 07618891  
Vyřizuje: Ing. Arch. Pavel Plánička; M: +420777040392  
E: [planicka@31architekti.cz](mailto:planicka@31architekti.cz)

**Stanovisko k PD na zařízení/sítě veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pro stavebního povolení a realizaci stavby.**

V zájmovém území stavby s názvem „**Řemeslné dílny Kameňák při DDM, rekonstrukce objektu Kamenná 3**“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zákres zařízení VO.

**S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:**

1. **Před započítím zemních prací** bude provedeno řádné **vytyčení zařízení VO min. 5 pracovních dní předem** elektronicky e-mailem nebo písemnou objednávkou.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.
3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **5 pracovních dní předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. **Stožáry** pro zařízení VO v blízkosti výkopů/stavby budou dostatečně chráněné před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. V místě křížení, případně v souběhu podzemního vedení VO je nutno dodržet platnou ČSN 73 6005. Před záhozem výkopu přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. **Ochranné pásmo kabelového vedení VO je 1 m.**
7. **Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.**
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. **V případě jakéhokoliv poškození zařízení VO** vlivem realizované stavby je nutné uvést tato **zařízení bezodkladně do původního stavu se souhlasem správce VO na náklady investora stavby.**

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.

Vytyčení: Jaroslav Kapras, T: 475668026, M: 724645958, E: [sekretariat@dpmul.cz](mailto:sekretariat@dpmul.cz)

Projektové dokumentace: Pavel Hoffmann, T: 475668028, M: 776787566, E: [hoffmann@dpmul.cz](mailto:hoffmann@dpmul.cz)

Informace a realizace staveb: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: [leskota@dpmul.cz](mailto:leskota@dpmul.cz)


V Ústí nad Labem, dne 10.9.2024

---


**Leskota Antonín**  
vedoucí střediska SVO

Přílohy: ZÁMĚR DOTČENÝ STAVBOU a INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO (1 list)

## ZÁMĚR DOTČENÝ STAVBOU

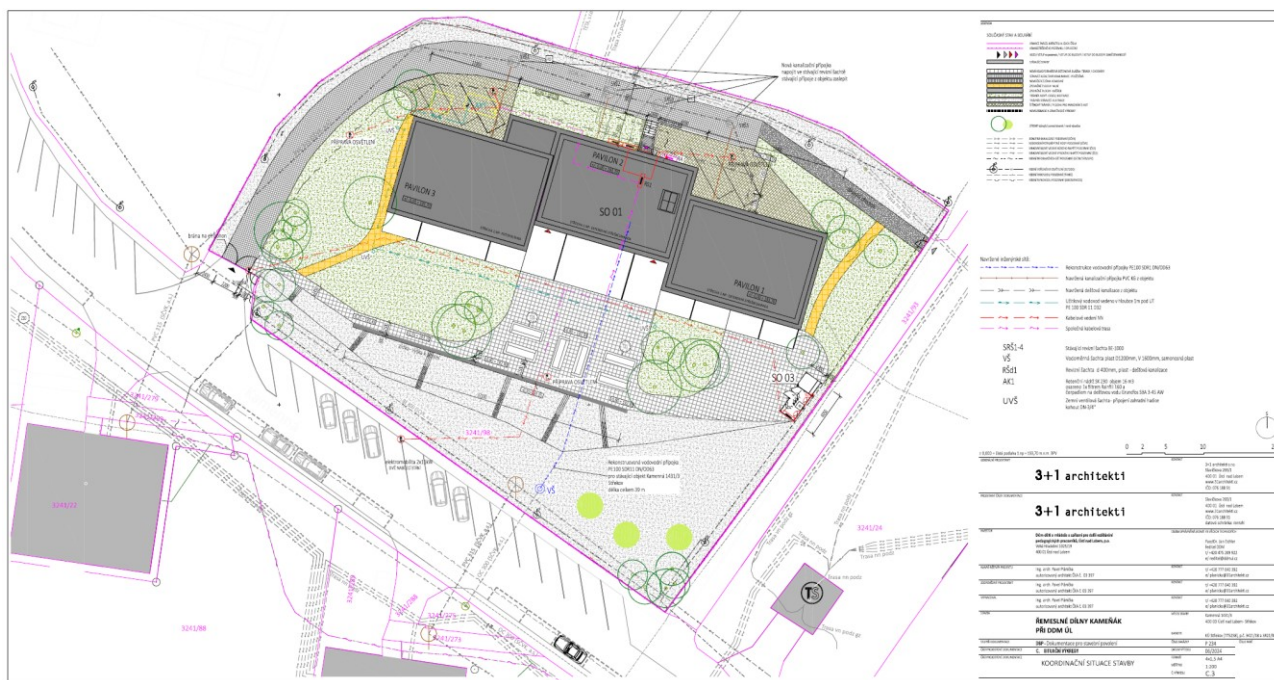

## INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO

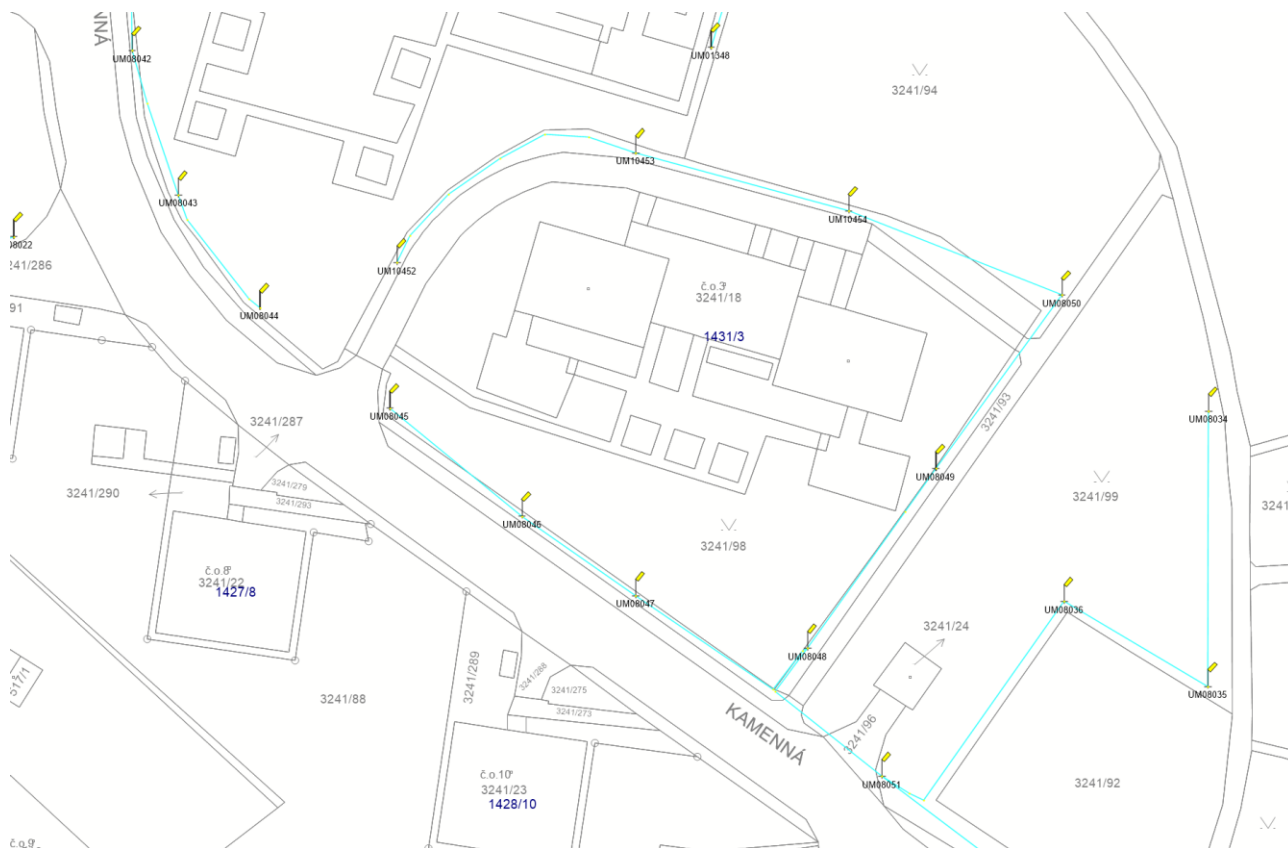

V Ústí nad Labem, dne 10.9.2024